

千歳清掃工場

平成26年度環境測定結果

1	排ガス測定結果	1
	(1) 煙突排ガス	1
	(2) 煙道排ガス	2
2	排水測定結果	3
3	焼却灰等測定結果	5
	(1) 主灰(含有・性状試験)	5
	(2) 飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)	6
	(3) 汚水処理汚泥(含有試験)	7
4	周辺大気環境調査結果	8
	(1) 周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)	8
	(2) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果	9
5	試料採取日一覧	10
	(参考)測定項目及び測定箇所	11
	(参考)定量下限値一覧	12

平成27年6月

東京二十三区清掃一部事務組合

1 排ガス測定結果

(1) 煙突排ガス

測定結果の概要：排ガスの測定結果は、すべて法基準値及び自己規制値を下まわった。

調査機関： 排ガス (株)環境技術研究所
ダイオキシン類 東京テクニカル・サービス(株)

測定項目	単位	基準値			測定値	全工場測定値
		法律	都条例	自己規制値		
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.08	0.02	不検出	不検出～0.002
硫黄酸化物	ppm	166		20	4～8	不検出～8
窒素酸化物	ppm	84		70	52～58	16～58
塩化水素	ppm	430		15	9～11	不検出～11
一酸化炭素	ppm				6～10	1～84
ばいじん中の鉛	mg/m ³ N		10		不検出	不検出
ばいじん中のカドミウム	mg/m ³ N		1		不検出	不検出
ばいじん中の亜鉛	mg/m ³ N				不検出	不検出～0.004
ばいじん中のマンガン	mg/m ³ N				不検出	不検出
ばいじん中の総水銀	mg/m ³ N				不検出	不検出
二酸化窒素	ppm				3.6	0.8～3.7
アンモニア	ppm				不検出～0.1	不検出～5.2
アルデヒド	ppm				不検出	不検出～0.93
シアン	ppm				不検出	不検出
全炭化水素	ppm				2.2	0.4～3.3
塩化ビニルモノマー	ppm				不検出	不検出～0.0008
フタル酸エステル	mg/m ³ N				不検出	不検出
PCB	mg/m ³ N				不検出	不検出
総水銀	mg/m ³ N			0.05	不検出	不検出
有機水銀	mg/m ³ N				不検出	不検出
ふっ素	ppm		10		不検出	不検出
ベンゾ(a)ピレン	μg/m ³ N				不検出	不検出
臭気濃度		200000			1400	260～2800
塩素	ppm		9.5		不検出	不検出～0.8
ばいじん中のクロム	mg/m ³ N		0.25		不検出	不検出
ばいじん中の砒素	mg/m ³ N				不検出	不検出
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	1			0.00000030～ 0.0000014	0.000000069～ 0.000046

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア及び総水銀は酸素濃度12%換算値である。

注3 硫黄酸化物の基準値(法律)は、日総量規制基準値を濃度換算して求めた。窒素酸化物の基準値(法律)は、総量規制基準値を濃度換算して求めた。

注4 ふっ素及び塩素の基準値(都条例)は、規制基準値を濃度換算して求めた。

注5 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、臭気濃度及びダイオキシン類の基準値は、工場ごとに異なる。

(2) 煙道排ガス

調査機関: ㈱環境技術研究所

測定項目	単位	測定値	全工場 測定値
ばいじん	$\text{g/m}^3\text{N}$	2.5~3.3	1.2~13
硫黄酸化物	ppm	12~22	不検出~41
窒素酸化物	ppm	120~140	34~290
塩化水素	ppm	120~220	38~340

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素は酸素濃度12%換算値である。

注3 ばいじん、硫黄酸化物及び塩化水素は、減温塔入口で、窒素酸化物は、脱硝設備入口で測定した結果である。

2 排水測定結果(1/2)

測定結果の概要：排水の測定結果は、すべて法基準値内であった。

調査機関： 排水 (株)産業分析センター
ダイオキシン類 ユーロフィン日本環境(株)

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
温度	℃	45	13.8～35.3	8.8～40.4
水素イオン濃度(pH)	—	5～9	7.1～7.6	6.5～8.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600	5～23	不検出～39
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	9～40	1～67
浮遊物質(SS)	mg/L	600	3～24	不検出～31
ノルマルヘキササン抽出物質含有量	mg/L	30	不検出	不検出～7
フェノール類	mg/L	5	不検出～0.06	不検出～0.06
銅	mg/L	3	0.05～0.14	不検出～0.18
亜鉛	mg/L	2	不検出～0.13	不検出～0.49
鉄(溶解性)	mg/L	10	不検出～0.8	不検出～0.8
マンガン(溶解性)	mg/L	10	不検出	不検出～0.5
総クロム	mg/L	2	不検出	不検出～0.10
窒素	mg/L	120	5.24～17.0	2.26～24.5
アンモニア性窒素	mg/L	—	1.48～11.0	不検出～20.0
有機体窒素	mg/L	—	不検出～6.56	不検出～13.6
硝酸性窒素	mg/L	—	不検出～3.29	不検出～16.5
亜硝酸性窒素	mg/L	—	不検出～1.67	不検出～6.00
燐	mg/L	16	不検出～0.17	不検出～0.23
沃素消費量	mg/L	220	2～11	不検出～40
カドミウム	mg/L	0.1	不検出	不検出
シアン	mg/L	1	不検出	不検出～0.06
有機燐	mg/L	1	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.1	不検出～0.01	不検出～0.02
六価クロム	mg/L	0.5	不検出	不検出
砒素	mg/L	0.1	不検出	不検出
総水銀	mg/L	0.005	不検出	不検出
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出

2 排水測定結果(2/2)

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.2	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/L	0.02	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	不検出	不検出
ベンゼン	mg/L	0.1	不検出	不検出
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	不検出	不検出
シマジン	mg/L	0.03	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/L	0.2	不検出	不検出
チウラム	mg/L	0.06	不検出	不検出
セレン	mg/L	0.1	不検出	不検出～0.01
ふっ素	mg/L	15	0.20～0.48	不検出～2.8
ほう素	mg/L	230	0.09～1.2	不検出～9.3
ナトリウム	mg/L	-	1200～1900	290～13000
カリウム	mg/L	-	420～740	6.7～800
カルシウム	mg/L	-	97～340	6.2～420
マグネシウム	mg/L	-	0.16～1.2	0.13～13
塩化物イオン	mg/L	-	1800～3700	540～16000
硫酸イオン	mg/L	-	89～430	17～6100
シリカ	mg/L	-	3～7	不検出～16
全蒸発残留物	mg/L	-	4000～8100	1300～36000
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	0.00023	0.00023～0.067

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 基準値は、下水道法施行令及び東京都下水道条例による下水排除基準を示す。

注3 ふっ素及びほう素の基準値は、工場ごとに異なる。

3 焼却灰等測定結果

測定結果の概要： 焼却灰等の測定結果は、すべて法基準値及び判定基準値を下まわった。

(1) 主灰(含有・性状試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類 富士産業(株)
環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	33.4～39.9	20.4～53.3 ^{※2}	
熱しゃく減量	%	10 ^{※1}	1.6～4.0	0.9～9.1 ^{※2}	
かさ比重	—	—	1.3～1.5	1.2～1.7 ^{※2}	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 ^{※3}	0.00064	0～0.057	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	不検出～0.012	不検出～0.19
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	140～240	41～1200
	カドミウム	mg/kg	—	1.1～9.4	不検出～59
	総クロム	mg/kg	—	370～580	4.3～1300
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	2.3～3.2	1.1～5.5
	シアン	mg/kg	—	0.7～0.9	不検出～1.5
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	870～3700	430～13000
	亜鉛	mg/kg	—	1600～4300	640～9600
	ふっ素	mg/kg	—	110～170	83～410
	セレン	mg/kg	—	不検出	不検出～14
性状試験	ほう素酸化物(B ₂ O ₃)	%	—	0.02～0.03	0.02～0.07
	珪素酸化物(SiO ₂)	%	—	20～25	13～31
	ナトリウム酸化物(Na ₂ O)	%	—	2.0～2.5	1.6～3.3
	カリウム酸化物(K ₂ O)	%	—	0.57～0.81	0.39～1.4
	カルシウム酸化物(CaO)	%	—	28～31	25～43
	マグネシウム酸化物(MgO)	%	—	2.7～2.8	2.4～3.3
	アルミニウム酸化物(Al ₂ O ₃)	%	—	11～14	10～21
	チタン酸化物(TiO ₂)	%	—	1.9～2.1	1.2～2.8
	鉄酸化物(Fe ₂ O ₃)	%	—	4.6～11	2.2～11
	リン酸化物(P ₂ O ₅)	%	—	1.6～2.2	1.6～5.2
	塩素(Cl)	%	—	0.85～0.88	0.52～2.0
	硫黄(S)	%	—	0.3～0.4	0.1～1.1
	炭素(C)	%	—	1.5～1.8	0.84～3.3
	硫酸イオン(SO ₄ ²⁻)	%	—	0.6～1.0	0.3～3.1
炭酸イオン(CO ₃ ²⁻)	%	—	3.8～6.7	2.7～8.2	

注 不検出とは、定量下限値未満を示す。

※1 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める維持管理の基準である。

※2 冷却処理を行った主灰(湿灰)の測定結果のみを対象とした。

※3 基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。

(2) 飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類 富士産業(株)
株環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	18.7	12.6～36.8	
かさ比重	—	—	1.1	0.99～1.9	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	—	0.18	0.062～3.0	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	7.9	1.1～28
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	670	350～5300
	カドミウム	mg/kg	—	60	21～120
	総クロム	mg/kg	—	310	75～2000
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	7.6	3.8～33
	シアン	mg/kg	—	不検出	不検出
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	330	300～23000
	亜鉛	mg/kg	—	8200	3500～23000
	ふっ素	mg/kg	—	650	200～4700
	セレン	mg/kg	—	1.1	不検出～2.5
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出	不検出～0.0024
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	不検出	不検出～0.14
	カドミウム	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出
	有機燐	mg/L	—	不検出	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	—	不検出	不検出
	PCB	mg/L	—	不検出	不検出
	銅	mg/L	—	不検出	不検出～0.7
	亜鉛	mg/L	—	2.7	不検出～7.4
	ふっ素	mg/L	—	2.6	0.7～6.4
	ほう素	mg/L	—	不検出	不検出～5.4
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	トリクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出～0.05
	1,4-ジオキサソ	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
水素イオン濃度(pH)	—	—	12.3	9.1～12.6	

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 溶出試験の基準値は、埋立処分に係る判定基準である「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。

注3 ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に定める方法により処理しているので、基準値は適用されない。

(3) 汚水処理汚泥(含有試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類

富士産業(株)
環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	70.5～86.0	37.7～88.2	
かさ比重	—	—	0.95～1.1	0.93～1.5	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 [※]	0.0069	0.00017～0.66	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	0.13～0.44	0.13～160
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	430～720	11～1600
	カドミウム	mg/kg	—	1.8～8.6	不検出～93
	総クロム	mg/kg	—	2700～6500	47～6500
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	1.0～4.1	不検出～14
	シアン	mg/kg	—	不検出	不検出～1.4
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	520～1100	74～3600
	亜鉛	mg/kg	—	1200～1900	340～19000
	ふっ素	mg/kg	—	68～200	27～2200
	セレン	mg/kg	—	不検出～0.7	不検出～1.2

注 不検出とは、定量下限値未満を示す。

※ 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則による。

4 周辺大気環境調査結果

調査結果の概要：周辺大気環境調査結果は、通常の大気中の出現範囲であった。

(1) 周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)

調査機関：(株)伊藤公害調査研究所

測定日(稼働時)：平成26年 6月16日～ 21日

(停止時)：平成26年 5月 5日～ 10日

調査項目	単位	区分	千歳 清掃工場	赤堤 小学校	桜丘 小学校	笹原 小学校	祖師谷 小学校	烏山 小学校	高井戸東 小学校	西田 小学校	平均値
浮遊粉じん	mg/m ³	稼働時	0.050	0.052	0.046	0.045	0.127	0.058	0.066	0.056	0.062
		停止時	0.038	0.039	0.044	0.052	0.077	0.049	0.055	0.044	0.050
浮遊粉じん中の鉛	μg/m ³	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
浮遊粉じん中のカドミウム	μg/m ³	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硫黄酸化物	ppm	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	0.001	不検出	0.001	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出
窒素酸化物	ppm	稼働時	0.045	0.025	0.029	0.035	0.029	0.022	0.031	0.029	0.031
		停止時	0.028	0.028	0.029	0.028	0.033	0.030	0.026	0.022	0.028
一酸化窒素	ppm	稼働時	0.023	0.008	0.010	0.013	0.009	0.006	0.010	0.013	0.011
		停止時	0.009	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.010	0.011	0.010
二酸化窒素	ppm	稼働時	0.022	0.016	0.019	0.023	0.020	0.016	0.021	0.017	0.019
		停止時	0.019	0.017	0.018	0.019	0.023	0.020	0.016	0.012	0.018
塩化水素	ppm	稼働時	0.002	不検出	0.001	不検出	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		停止時	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003
アンモニア	ppm	稼働時	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006
		停止時	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005
アルデヒド	ppm	稼働時	不検出	不検出	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
		停止時	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
全炭化水素	ppm	稼働時	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8
		停止時	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
水銀	μg/m ³	稼働時	0.0017	0.0017	0.0019	0.0015	0.0016	0.0015	0.0016	0.0018	0.0017
		停止時	0.0021	0.0019	0.0020	0.0016	0.0019	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 測定値は季節、気象により変動する。

(2) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果

- 1 調査年月日 平成26年6月16日(月)から平成26年6月23日(月) (稼働時7日間連続サンプリング)
- 2 調査場所 工場及び周辺4か所の計5か所
- 3 調査方法 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(環境省:平成20年3月)
- 4 調査機関 株式会社 環境科学コーポレーション
- 5 調査結果

No.	調査場所	所在地	調査値	単位
1	千歳清掃工場	世田谷区八幡山2-7-1	0.016	pg-TEQ/m ³
2	世田谷区立赤堤小学校	世田谷区赤堤1-41-24	0.014	
3	世田谷区立祖師谷小学校	世田谷区祖師谷3-49-1	0.014	
4	世田谷区立烏山小学校	世田谷区給田1-2-1	0.016	
5	杉並区立高井戸東小学校	杉並区高井戸東1-12-1	0.015	

調査日の天気

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
曇	曇	雨後曇後晴	晴後曇後晴	曇後晴後曇一時雨	曇後雨	雨後曇

調査日の気象条件(7日間の平均値)

気温	湿度	雨量	主な風向	風速
24.2℃	74%	6.0mm	南	2.5m/s

(注) 雨量は7日間の合計値を示し、風向は最多出現を示す。


5 試料採取日一覧

	測定項目	試料採取日			
	排ガス	煙突排ガス・煙道排ガス ※ 煙突排ガス (基): 測定項目のうち「ばいじん」から「ばいじん中のカドミウム」までの7項目に「アンモニア」、「総水銀」、「ふっ素」を加えた基本10項目 (全): 基本項目にその他の項目を加えた全26項目 ※ 煙道排ガス すべての測定で「ばいじん」から「塩化水素」までの全4項目を実施	平成26年6月16日	(基)	平成26年11月28日
平成26年7月14日			(基)	平成27年1月30日	(基)
平成26年9月29日、30日			(全)	平成27年3月12日	(基)
ダイオキシン類		平成26年6月16日		平成26年11月28日	
		平成26年9月30日		平成27年1月30日	

	測定項目	試料採取日			
	排水	放流水 (基): 測定項目のうち「pH」から「アルキル水銀」までの26項目に「ふっ素」、「ほう素」を加えた基本28項目及び「温度」 (45): 基本項目に「ポリ塩化ビフェニル」から「セレン」までを加えた45項目及び「温度」 (全): 上記45項目にその他の項目を加えた全53項目及び「温度」	平成26年4月4日	(全)	平成26年10月1日
平成26年5月9日			(基)	平成26年11月5日	(基)
平成26年6月4日			(45)	平成26年12月2日	(45)
平成26年7月4日			(基)	平成27年1月5日	(基)
平成26年8月9日			(全)	平成27年2月9日	(全)
平成26年9月1日			(基)	平成27年3月2日	(基)
ダイオキシン類		平成26年9月30日			

	測定項目		試料採取日	
	焼却灰等	主灰	水分・熱しゃく減量 かさ比重	平成26年4月4日
平成26年6月12日				平成27年1月27日
平成26年7月7日				平成27年2月24日
平成26年8月1日				平成27年3月13日
平成26年9月30日				
平成26年11月28日				
含有試験 性状試験		含有試験 性状試験	平成26年6月12日	平成26年11月28日
			平成26年9月30日	平成27年2月24日
飛灰処理汚泥		水分・かさ比重 含有試験・溶出試験	平成26年11月5日	
			平成26年11月5日	
汚水処理汚泥		水分・かさ比重 含有試験	平成26年6月12日	平成26年11月28日
			平成26年9月30日	平成27年2月24日
	ダイオキシン類	平成26年9月30日		

(参考) 測定項目及び測定箇所

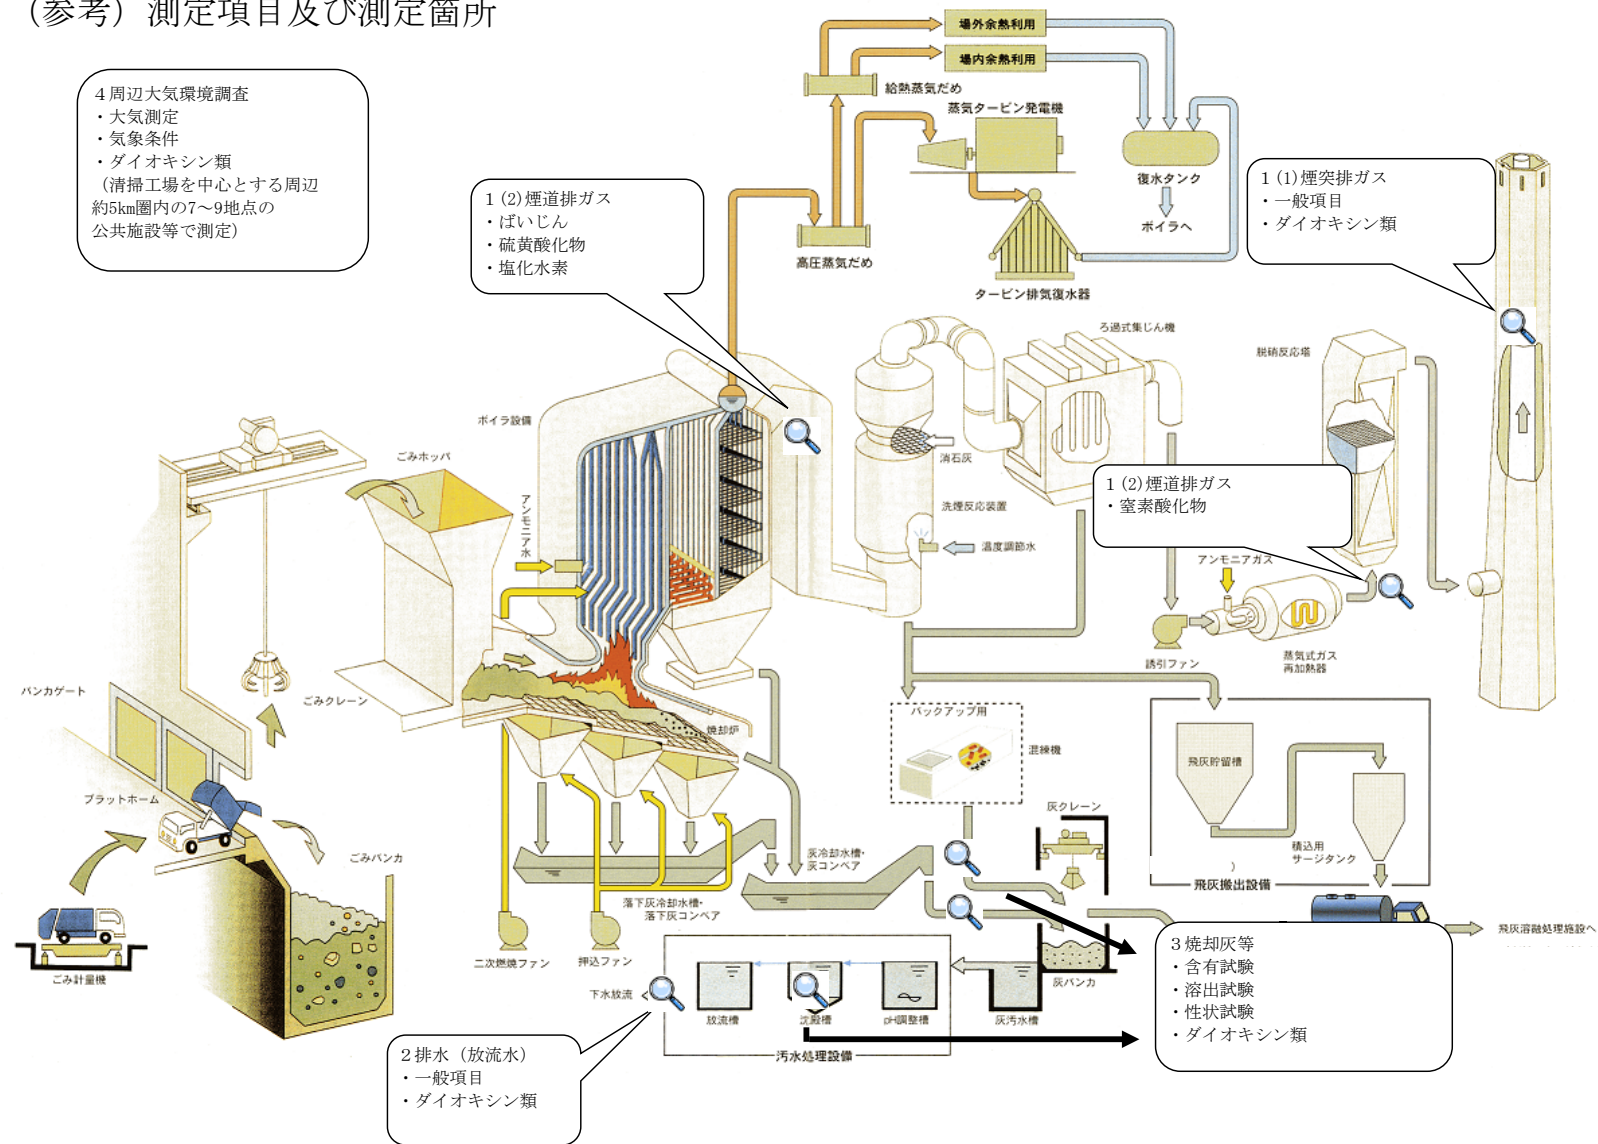

※この図は、一般的なフローであり、実際の工場とは異なる場合がある。

(参考)定量下限値一覧

定量下限値とは、本報告で用いた分析法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

排ガス	排水	焼却灰等
ばいじん	生物学的酸素要求量(BOD)	熱しやく減量
硫酸化合物	化学的酸素要求量(COD)	水分
窒素化合物	浮遊物質(SS)	かさ比重
塩化水素	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	総水銀
一酸化炭素	フェノール類	アルキル水銀
ばいじん中の鉛	銅	鉛
ばいじん中のカドミウム	亜鉛	カドミウム
ばいじん中の亜鉛	鉄(溶解性)	六価クロム
ばいじん中のマンガン	マンガン(溶解性)	有機燐
ばいじん中の総水銀	総クロム	砒素
二酸化窒素	窒素	シアン
アンモニア	アンモニア性窒素	PCB
アルデヒド	有機体窒素	銅
シアン	硝酸性窒素	亜鉛
全炭化水素	亜硝酸性窒素	ふっ素
塩化ビニルモノマー	燐	ほう素
フタル酸エステル	沃素消費量	テトラクロロエチレン
PCB	カドミウム	トリクロロエチレン
総水銀	シアン	セレン
有機水銀	有機燐	1,4-ジオキサン
ふっ素	鉛	総水銀
ベンゾ(a)ピレン	六価クロム	アルキル水銀
臭気濃度	砒素	鉛
塩素	総水銀	カドミウム
ばいじん中のクロム	アルキル水銀	総クロム
ばいじん中の砒素	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	有機燐
	トリクロロエチレン	砒素
	テトラクロロエチレン	シアン
	ジクロロメタン	PCB
	四塩化炭素	銅
	1,2-ジクロロエタン	亜鉛
	1,1-ジクロロエチレン	ふっ素
	シス-1,2-ジクロロエチレン	セレン
	1,1,1-トリクロロエタン	ほう素酸化合物
	1,1,2-トリクロロエタン	珪素酸化合物
	1,3-ジクロロプロペン	ナトリウム酸化合物
	ベンゼン	カリウム酸化合物
	1,4-ジオキサン	カルシウム酸化合物
	シマジン	マグネシウム酸化合物
	チオベンカルブ	アルミニウム酸化合物
	チウラム	チタン酸化合物
	セレン	鉄酸化合物
	ふっ素	燐酸化合物
	ほう素	塩素
	ナトリウム	硫黄
	カリウム	炭素
	カルシウム	硫酸イオン
	マグネシウム	炭酸イオン
	塩化物イオン	
	硫酸イオン	
	シリカ	
	全蒸発残留物	

周辺大気環境

浮遊粉じん	0.001 mg/m ³
浮遊粉じん中の鉛	0.01 μg/m ³
浮遊粉じん中のカドミウム	0.001 μg/m ³
硫酸化合物	0.001 ppm
一酸化窒素	0.001 ppm
二酸化窒素	0.001 ppm
塩化水素	0.001 ppm
アンモニア	0.001 ppm
アルデヒド	0.001 ppm
全炭化水素	0.1 ppm
水銀	0.0001 μg/m ³