

葛飾清掃工場

令和元年度環境測定結果

1	排ガス測定結果	1
(1)	煙突排ガス	1
(2)	煙道排ガス	2
2	排水測定結果	3
3	焼却灰等測定結果	5
(1)	主灰（含有・性状試験）	5
(2)	飛灰処理汚泥（含有・溶出試験）	6
(3)	溶融飛灰処理汚泥（含有・溶出試験）	7
(4)	スラグ（含有・溶出試験）	8
(5)	汚水処理汚泥（含有試験）	9
4	周辺大気環境調査結果	10
5	試料採取日一覧	11
(参考)	測定項目及び測定箇所	12
(参考)	定量下限値一覧	13

令和2年7月

東京二十三区清掃一部事務組合

1 排ガス測定結果

(1) 煙突排ガス

測定結果の概要：排ガスの測定結果は、すべて法基準値及び自己規制値を下回りました。

調査機関：株式会社環境技術研究所

測定項目	単位	基準値			測定値		全工場測定値
		法律	都条例	自己規制値	1号炉	2号炉	
ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.04	0.01	不検出	不検出	不検出
硫黄酸化物	ppm	80	-	10	不検出	不検出	不検出～5
窒素酸化物	ppm	84	-	50	18～31	25～32	8～58
塩化水素	ppm	430	-	10	不検出	不検出	不検出～10
一酸化炭素	ppm	-	-	-	4～8	3～7	不検出～62
ばいじん中の鉛	mg/m ³ N	-	10	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中のカドミウム	mg/m ³ N	-	1	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中の亜鉛	mg/m ³ N	-	-	-	0.001	0.002	不検出～0.010
ばいじん中のマンガン	mg/m ³ N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
二酸化窒素	ppm	-	-	-	0.8	0.6	0.6～5.0
アンモニア	ppm	-	-	-	不検出	不検出～0.2	不検出～0.9
アルデヒド	ppm	-	-	-	0.18	0.13	0.13～0.37
シアン	ppm	-	-	-	不検出	不検出	不検出
全炭化水素	ppm	-	-	-	0.4	0.4	0.3～2.3
塩化ビニルモノマー	ppm	-	-	-	不検出	不検出	不検出
フタル酸エステル	mg/m ³ N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/m ³ N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
全水銀	μg/m ³ N	50	-	-	0.18～0.31	0.05～0.35	(0.02)～1.5
有機水銀	mg/m ³ N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
ふっ素	ppm	-	10	-	不検出	不検出	不検出
ベンゾ(a)ピレン	μg/m ³ N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
臭気排出強度	×10 ⁶ m ³ N/min	150	-	-	0.15	0.051	0.051～1.0
塩素	ppm	-	9.5	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中のクロム	mg/m ³ N	-	0.25	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中の砒素	mg/m ³ N	-	-	-	不検出	不検出	不検出

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値はカッコ書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

注2 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア及び全水銀は酸素濃度12%換算値です。

注3 硫黄酸化物の基準値（法律）は、日総量規制基準値を濃度換算したものです。窒素酸化物の基準値（法律）は、総量規制基準値を濃度換算したものです。

注4 ふっ素及び塩素の基準値（都条例）は、規制基準値を濃度換算したものです。

注5 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物及び臭気排出強度の基準値は、工場ごとに異なります。

(2) 煙道排ガス

調査機関：株式会社環境技術研究所

測定項目	単位	測定値		全工場 測定値
		1号炉	2号炉	
ばいじん	$\text{g/m}^3\text{N}$	1.4~2.9	1.6~3.1	0.89~11
硫黄酸化物	ppm	8~19	13~20	不検出~31
窒素酸化物	ppm	46~67	43~86	29~230
塩化水素	ppm	170~250	170~240	63~250

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素は酸素濃度12%換算値です。

注3 ばいじん、硫黄酸化物及び塩化水素は減温塔入口で、窒素酸化物は脱硝設備入口で測定した結果です。

2 排水測定結果 (1/2)

測定結果の概要：排水の測定結果は、すべて法基準値内でした。

調査機関：ユーロフィン日本環境株式会社

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
温度	℃	45未満	15.1~31.7	13.6~36.6
水素イオン濃度 (pH)	-	5を超え9未満	7.5~7.8	6.8~8.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600未満	不検出~14	不検出~100
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	3~8	2~95
浮遊物質 (SS)	mg/L	600未満	1~2	不検出~17
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	30以下	不検出	不検出~3
フェノール類	mg/L	5以下	不検出	不検出~0.15
銅	mg/L	3以下	不検出~0.01	不検出~0.28
亜鉛	mg/L	2以下	不検出~0.03	不検出~0.07
鉄(溶解性)	mg/L	10以下	不検出	不検出~1.0
マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	不検出	不検出~1.8
総クロム	mg/L	2以下	不検出	不検出
窒素	mg/L	120未満	3.1~7.0	1.8~26
アンモニア性窒素	mg/L	-	0.3~3.0	不検出~13
有機体窒素	mg/L	-	0.3~2.3	不検出~14
硝酸性窒素	mg/L	-	0.9~4.2	不検出~15
亜硝酸性窒素	mg/L	-	不検出~1.9	不検出~4.9
燐	mg/L	16未満	不検出~0.06	不検出~0.17
沃素消費量	mg/L	220未満	不検出~7	不検出~43
カドミウム	mg/L	0.03以下	不検出	不検出
シアン	mg/L	1以下	不検出	不検出~0.09
有機燐	mg/L	1以下	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.1以下	不検出	不検出~0.01
六価クロム	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
砒素	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
総水銀	mg/L	0.005以下	不検出	不検出
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出

2 排水測定結果 (2/2)

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	不検出	不検出
ベンゼン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
シマジン	mg/L	0.03以下	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	不検出	不検出
チウラム	mg/L	0.06以下	不検出	不検出
セレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
ふっ素	mg/L	8以下	0.06~0.27	不検出~1.7
ほう素	mg/L	10以下	0.46~0.86	0.08~1.5
ナトリウム	mg/L	-	1,200~2,600	320~4,500
カリウム	mg/L	-	31~66	7.3~720
カルシウム	mg/L	-	21~38	2.9~560
マグネシウム	mg/L	-	4.2~9.1	0.14~9.1
塩化物イオン	mg/L	-	1,500~3,200	310~6,700
硫酸イオン	mg/L	-	650~1,300	74~2,600
シリカ	mg/L	-	5~10	不検出~21
全蒸発残留物	mg/L	-	3,400~7,200	980~15,000

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 基準値は、下水道法施行令及び東京都下水道条例による下水排除基準を示します。

注3 ふっ素及びほう素の基準値は、工場ごとに異なります。

3 焼却灰等測定結果

測定結果の概要：焼却灰等の測定結果は、すべて法基準値及び判定基準値を下回りました。

(1) 主灰（含有・性状試験）

調査機関：富士産業株式会社

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	-	23.6～37.6	15.5～60.9 ※1	
熱しゃく減量	%	5 ※2	1.7～3.2	0.8～8.8 ※1	
かさ比重	-	-	1.4～1.7	1.1～1.9 ※1	
含有試験	総水銀	mg/kg	-	不検出～0.021	不検出～0.16
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	190～3,800	26～3,800
	カドミウム	mg/kg	-	2.2～5.3	0.9～120
	総クロム	mg/kg	-	330～550	160～1,200
	砒素	mg/kg	-	1.8～3.9	1.3～4.6
	シアン	mg/kg	-	不検出～0.5	不検出～1.2
	銅	mg/kg	-	1,400～4,900	260～16,000
	亜鉛	mg/kg	-	2,600～5,200	660～15,000
	ふっ素	mg/kg	-	130～150	100～770
セレン	mg/kg	-	不検出	不検出	
性状試験	ほう素酸化物(B ₂ O ₃)	%	-	0.02～0.03	0.02～0.07
	珪素酸化物(SiO ₂)	%	-	21～26	12～28
	ナトリウム酸化物(Na ₂ O)	%	-	3.0～3.6	1.5～3.7
	カリウム酸化物(K ₂ O)	%	-	0.88～1.2	0.52～1.6
	カルシウム酸化物(CaO)	%	-	25～28	24～45
	マグネシウム酸化物(MgO)	%	-	2.1～2.7	2.1～3.4
	アルミニウム酸化物(Al ₂ O ₃)	%	-	11～16	9.1～18
	チタン酸化物(TiO ₂)	%	-	1.6～1.9	0.98～2.8
	鉄酸化物(Fe ₂ O ₃)	%	-	4.5～14	2.2～14
	燐酸化物(P ₂ O ₅)	%	-	2.1～2.4	1.8～4.5
	塩素(Cl)	%	-	0.79～1.2	0.56～2.3
	硫黄(S)	%	-	0.2	0.1～0.7
	炭素(C)	%	-	1.1～1.4	0.60～5.4
	硫酸イオン(SO ₄ ²⁻)	%	-	0.4～0.5	0.3～1.7
炭酸イオン(CO ₃ ²⁻)	%	-	4.1～4.4	2.1～6.0	

- 注 不検出とは、定量下限値未満を示します。
 ※1 水で冷却処理を行った主灰（湿灰）の測定結果を掲載しました。
 ※2 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める維持管理の基準です。

(2) 飛灰処理汚泥（含有・溶出試験）

調査機関：富士産業株式会社

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	-	16.7～19.4	16.7～31.0	
かさ比重	-	-	1.1～1.3	1.0～2.0	
含有試験	総水銀	mg/kg	-	5.2～7.2	1.3～32
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	420～680	160～2,100
	カドミウム	mg/kg	-	62～74	31～170
	総クロム	mg/kg	-	430～620	68～780
	砒素	mg/kg	-	7.2	4.7～15
	シアン	mg/kg	-	不検出	不検出
	銅	mg/kg	-	460～490	240～3,800
	亜鉛	mg/kg	-	6,000～7,600	3,000～17,000
	ふっ素	mg/kg	-	850～880	280～1,800
	セレン	mg/kg	-	0.9～1.7	不検出～2.2
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出～0.0007	不検出～0.0011
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	不検出～0.02	不検出～0.08
	カドミウム	mg/L	0.09以下	不検出	不検出～0.018
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出～0.10
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	-	不検出	不検出
	銅	mg/L	-	不検出	不検出～0.2
	亜鉛	mg/L	-	0.2～1.5	不検出～9.5
	ふっ素	mg/L	-	2.4～4.7	1.0～7.9
	ほう素	mg/L	-	不検出～0.21	不検出～2.6
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出～0.05
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
水素イオン濃度 (pH)	-	-	12.1～12.4	10.0～12.7	

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 溶出試験には、埋立処分に係る判定基準である「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和48年総理府令第5号）の基準値が適用されます。

(3) 溶融飛灰処理汚泥（含有・溶出試験）

調査機関：富士産業株式会社

測定項目		単位	基準値	測定値	全工場測定値
水分		%	-	15.7~21.9	15.7~23.6
かさ比重		-	-	1.2~1.8	1.2~1.8
含有試験	総水銀	mg/kg	-	1.1~2.1	1.1~7.9
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	7,500~9,200	1,200~9,200
	カドミウム	mg/kg	-	300~400	85~400
	総クロム	mg/kg	-	110~170	110~390
	砒素	mg/kg	-	9.3~11	6.1~11
	シアン	mg/kg	-	不検出	不検出
	銅	mg/kg	-	2,100~3,000	730~3,000
	亜鉛	mg/kg	-	86,000~130,000	16,000~130,000
	ふっ素	mg/kg	-	560~740	560~1,200
	セレン	mg/kg	-	0.9~1.3	0.8~1.3
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出	不検出~0.0009
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	0.01~0.03	不検出~0.03
	カドミウム	mg/L	0.09以下	0.008~0.012	不検出~0.012
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	-	不検出	不検出
	銅	mg/L	-	不検出	不検出
	亜鉛	mg/L	-	6.0~13	0.5~13
	ふっ素	mg/L	-	0.6~0.8	0.6~4.1
	ほう素	mg/L	-	0.68~5.5	不検出~5.5
	セレン	mg/L	0.3以下	0.10~0.13	不検出~0.13
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
	水素イオン濃度 (pH)	-	-	12.7~12.8	12.1~12.8

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 溶出試験には、埋立処分に係る判定基準である「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和48年総理府令第5号）の基準値が適用されます。

(4) スラグ (含有・溶出試験)

調査機関：富士産業株式会社

測定項目		単位	基準値	測定値	全工場測定値
水分		%	-	4.5~5.6	3.2~8.5
かさ比重		-	-	1.7~1.9	1.7~2.0
含有試験	総水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	19~54	14~54
	カドミウム	mg/kg	-	不検出	不検出
	総クロム	mg/kg	-	800~1,500	550~1,800
	砒素	mg/kg	-	不検出~0.5	不検出~4.0
	シアン	mg/kg	-	不検出	不検出
	銅	mg/kg	-	550~2,100	550~12,000
	亜鉛	mg/kg	-	730~1,700	95~2,200
	ふっ素	mg/kg	-	190~220	32~220
	セレン	mg/kg	-	不検出	不検出
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出	不検出
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	不検出~0.03	不検出~0.03
	カドミウム	mg/L	0.09以下	不検出	不検出
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	-	不検出	不検出
	銅	mg/L	-	不検出	不検出
	亜鉛	mg/L	-	不検出	不検出~0.1
	ふっ素	mg/L	-	不検出	不検出
	ほう素	mg/L	-	不検出	不検出
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
	水素イオン濃度 (pH)	-	-	9.7~10.0	9.7~10.8

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 溶出試験には、埋立処分に係る判定基準である「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和48年総理府令第5号）の基準値が適用されます。

(5) 汚水処理汚泥（含有試験）

調査機関：富士産業株式会社

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	-	82.0～84.9	42.2～88.9	
かさ比重	-	-	1.1	1.0～1.6	
含有試験	総水銀	mg/kg	-	1.4～2.2	0.048～480
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	110～300	10～2,100
	カドミウム	mg/kg	-	0.8～1.9	不検出～33
	総クロム	mg/kg	-	85～110	36～4,900
	砒素	mg/kg	-	2.6～4.8	不検出～12
	シアン	mg/kg	-	不検出	不検出～3.0
	銅	mg/kg	-	380～670	59～4,100
	亜鉛	mg/kg	-	2,100～3,000	220～21,000
	ふっ素	mg/kg	-	1,200～2,200	29～5,000
	セレン	mg/kg	-	不検出	不検出～1.9

注 不検出とは、定量下限値未満を示します。

4 周辺大気環境調査結果

調査結果の概要：周辺大気環境調査結果は、通常の大気中の出現範囲内でした。

調査機関：株式会社伊藤公害調査研究所
 調査日(稼働時)：令和元年9月10日～15日
 (停止時)：令和元年6月3日～8日

調査項目	単位	区分	葛 清 掃 工 場	飾 飯 小 学 校	塚 幸 小 学 校	田 水 小 学 校	元 水 中 学 校	花 の 木 小 学 校	東 中 学 校	金 町 防 災 研 修 室	平均値
浮遊粉じん	mg/m ³	稼働時	0.030	0.025	0.024	0.026	0.023	0.024	0.028	0.021	0.025
		停止時	0.037	0.041	0.038	0.045	0.040	0.045	0.036	0.027	0.039
浮遊粉じん中の鉛	μg/m ³	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
浮遊粉じん中のカドミウム	μg/m ³	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硫黄酸化物	ppm	稼働時	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		停止時	0.002	不検出	0.002	0.002	0.001	0.002	不検出	0.001	0.001
窒素酸化物	ppm	稼働時	0.014	0.017	0.015	0.011	0.018	0.016	0.010	0.011	0.014
		停止時	0.031	0.037	0.027	0.025	0.035	0.026	0.021	0.028	0.029
一酸化窒素	ppm	稼働時	0.007	0.009	0.005	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006
		停止時	0.015	0.023	0.009	0.011	0.023	0.012	0.010	0.012	0.014
二酸化窒素	ppm	稼働時	0.007	0.008	0.010	0.006	0.010	0.008	0.005	0.006	0.008
		停止時	0.016	0.014	0.018	0.014	0.013	0.014	0.011	0.016	0.014
塩化水素	ppm	稼働時	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004
		停止時	0.006	0.002	0.005	0.006	0.002	0.002	不検出	0.004	0.004
アンモニア	ppm	稼働時	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006
		停止時	0.004	0.002	0.004	0.007	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004
アルデヒド	ppm	稼働時	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007
		停止時	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
全炭化水素	ppm	稼働時	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		停止時	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
水銀	μg/m ³	稼働時	0.0015	0.0015	0.0017	0.0017	0.0018	0.0015	0.0015	0.0015	0.0016
		停止時	0.0017	0.0015	0.0018	0.0017	0.0016	0.0015	0.0016	0.0017	0.0017

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 測定値は季節、気象条件により変動します。


5 試料採取日一覧

	測定項目	試料採取日	
		1号炉	2号炉
排ガス	(1) 煙突排ガス	平成31年4月1日	(基) 令和元年5月17日 (基)
	(基): 測定項目のうち「ばいじん」から「ばいじん中のカドミウム」までの7項目に「アンモニア」、「全水銀」、「ふっ素」を加えた基本10項目	令和元年6月24日	(基) 令和元年8月27日 (基)
		令和元年8月26日	(基) 令和元年10月4日 (基)
		令和元年10月3日	(基) 令和元年12月3、4日 (全)
	(全): 基本項目にその他の項目を加えた全25項目	令和元年12月19、20日	(全) 令和2年1月28日 (基)
	(2) 煙道排ガス	令和2年2月18日	(基) 令和2年3月4日 (基)
	すべての測定で「ばいじん」から「塩化水素」までの全4項目を実施		

	測定項目	試料採取日	
		1号炉	2号炉
排水	放流水	平成31年4月1日	(46) 令和元年10月3日 (全)
	(基): 測定項目のうち「温度」から「アルキル水銀」までの27項目に「ふっ素」、「ほう素」を加えた項目	令和元年5月9日	(基) 令和元年11月1日 (基)
		令和元年6月3日	(全) 令和元年12月2日 (46)
		令和元年7月1日	(基) 令和2年1月6日 (基)
	(46): 基本項目に「ポリ塩化ビフェニル」から「セレン」までを加えた項目	令和元年8月13日	(全) 令和2年2月10日 (全)
	(全): 上記項目にその他の項目を加えた全項目	令和元年9月2日	(基) 令和2年3月9日 (基)

	測定項目		試料採取日	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
焼却灰等	主灰	水分・熱しゃく減量・かさ比重	平成31年4月2日	令和元年10月3日
			令和元年5月16日	令和元年11月28日
			令和元年6月28日	令和元年12月10日
			令和元年7月17日	令和2年1月29日
			令和元年8月27日	令和2年2月26日
			令和元年9月12日	令和2年3月9日
	含有試験・性状試験		令和元年5月16日	令和元年10月3日
			令和元年8月27日	令和2年1月29日
	飛灰処理汚泥	水分・かさ比重・含有試験・溶出試験	令和元年5月7日	令和2年1月24日
			令和元年10月3日	-
	溶融飛灰処理汚泥	水分・かさ比重・含有試験・溶出試験	令和元年8月12日	令和2年1月27日
			令和元年10月13日	-
	スラグ	水分・かさ比重・含有試験・溶出試験	令和元年8月27日	令和2年2月26日
			令和元年10月24日	-
汚水処理汚泥	水分・かさ比重・含有試験	令和元年5月16日	令和元年10月3日	
		令和元年8月27日	令和2年1月29日	

(参考) 測定項目及び測定箇所

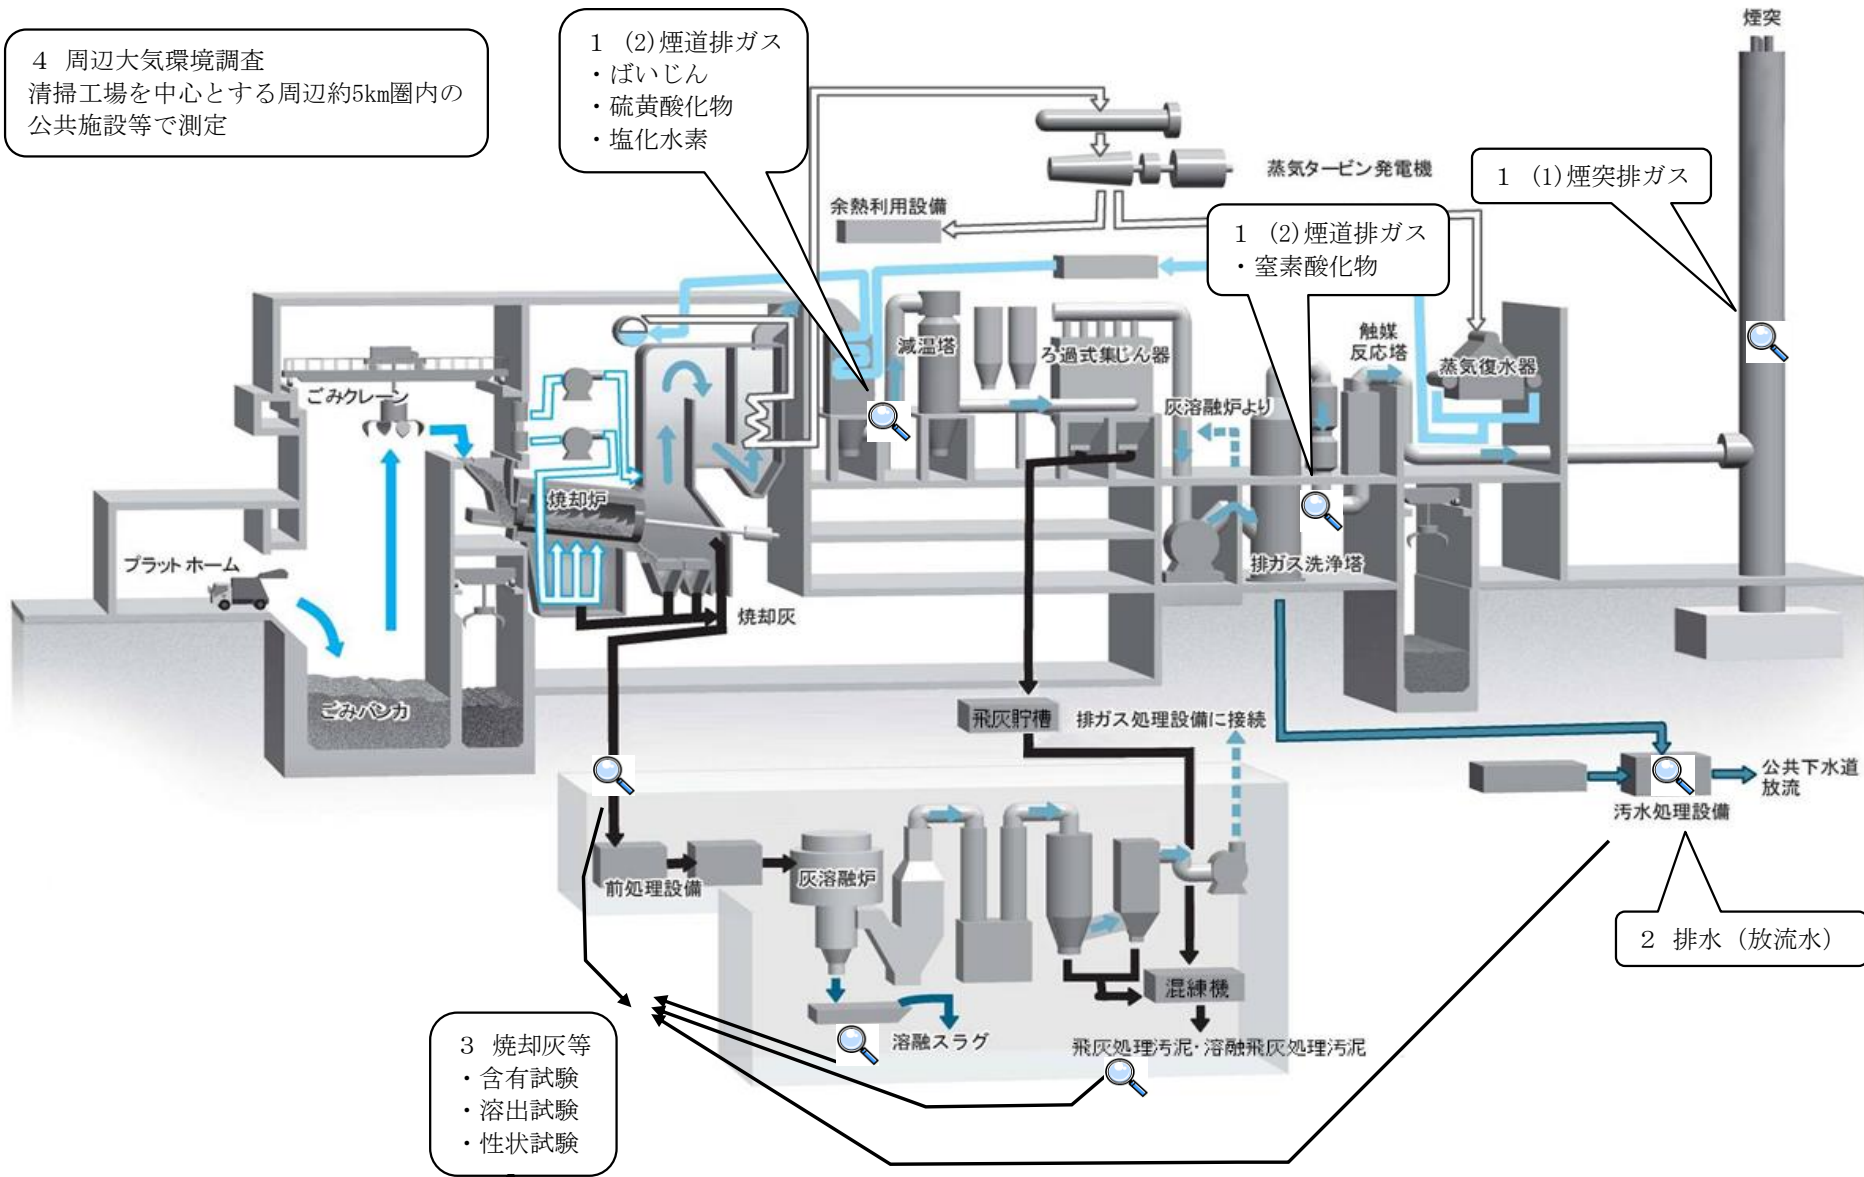

※ この図は一般的なフローであり、実際の工場とは異なる場合があります。

(参考) 定量下限値一覧

定量下限値とは、正しく測定できる最小値（濃度）をいいます。

排ガス	
ばいじん	0.001 g/m ³ N
硫黄酸化物	1 ppm
窒素酸化物	2 ppm
塩化水素	2 ppm
一酸化炭素	1 ppm
ばいじん中の鉛	0.005 mg/m ³ N
ばいじん中のカドミウム	0.0005 mg/m ³ N
ばいじん中の亜鉛	0.001 mg/m ³ N
ばいじん中のマンガン	0.002 mg/m ³ N
二酸化窒素	0.2 ppm
アンモニア	0.1 ppm
アルデヒド	0.05 ppm
シアン	0.05 ppm
全炭化水素	0.1 ppm
塩化ビニルモノマー	0.0005 ppm
フタル酸エステル	0.002 mg/m ³ N
ポリ塩化ビフェニル	0.0002 mg/m ³ N
全水銀	※
有機水銀	0.002 mg/m ³ N
ふっ素	0.5 ppm
ベンゾ(a)ピレン	0.001 µg/m ³ N
臭気排出強度	-
塩素	0.2 ppm
ばいじん中のクロム	0.01 mg/m ³ N
ばいじん中の砒素	0.005 mg/m ³ N

※全水銀は測定毎に定量下限値が異なります。

周辺大気環境	
浮遊粉じん	0.001 mg/m ³
浮遊粉じん中の鉛	0.01 µg/m ³
浮遊粉じん中のカドミウム	0.001 µg/m ³
硫黄酸化物	0.001 ppm
一酸化窒素	0.001 ppm
二酸化窒素	0.001 ppm
塩化水素	0.001 ppm
アンモニア	0.001 ppm
アルデヒド	0.001 ppm
全炭化水素	0.1 ppm
水銀	0.0001 µg/m ³

排水	
生物化学的酸素要求量(BOD)	1 mg/L
化学的酸素要求量(COD)	1 mg/L
浮遊物質 (SS)	1 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	1 mg/L
フェノール類	0.05 mg/L
銅	0.01 mg/L
亜鉛	0.01 mg/L
鉄(溶解性)	0.1 mg/L
マンガン(溶解性)	0.1 mg/L
総クロム	0.04 mg/L
窒素	0.1 mg/L
アンモニア性窒素	0.1 mg/L
有機体窒素	0.1 mg/L
硝酸性窒素	0.1 mg/L
亜硝酸性窒素	0.1 mg/L
リン	0.05 mg/L
沃素消費量	1 mg/L
カドミウム	0.001 mg/L
シアン	0.02 mg/L
有機リン	0.1 mg/L
鉛	0.01 mg/L
六価クロム	0.04 mg/L
砒素	0.01 mg/L
総水銀	0.0005 mg/L
アルキル水銀	0.0005 mg/L
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	0.1 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L
シマジン	0.003 mg/L
チオベンカルブ	0.02 mg/L
チウラム	0.006 mg/L
セレン	0.01 mg/L
ふっ素	0.05 mg/L
ほう素	0.01 mg/L
ナトリウム	0.5 mg/L
カリウム	0.5 mg/L
カルシウム	0.5 mg/L
マグネシウム	0.01 mg/L
塩化物イオン	1 mg/L
硫酸イオン	1 mg/L
シリカ	1 mg/L
全蒸発残留物	10 mg/L

焼却灰等		
水分	0.1 %	
熱しゃく減量	0.1 %	
かさ比重	0.01	
溶出試験	総水銀	0.0005 mg/L
	アルキル水銀	0.0005 mg/L
	鉛	0.01 mg/L
	カドミウム	0.005 mg/L
	六価クロム	0.05 mg/L
	砒素	0.01 mg/L
	シアン	0.05 mg/L
	銅	0.1 mg/L
	亜鉛	0.1 mg/L
	ふっ素	0.5 mg/L
ほう素	0.15 mg/L	
セレン	0.02 mg/L	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	
含有試験	総水銀	0.005 mg/kg
	アルキル水銀	0.005 mg/kg
	鉛	3 mg/kg
	カドミウム	0.3 mg/kg
	総クロム	20 mg/kg
	砒素	0.5 mg/kg
	シアン	0.5 mg/kg
	銅	3 mg/kg
	亜鉛	0.5 mg/kg
	ふっ素	5 mg/kg
セレン	0.5 mg/kg	
性状試験	ほう素酸化物	0.01 %
	珪素酸化物	0.1 %
	ナトリウム酸化物	0.01 %
	カリウム酸化物	0.01 %
	カルシウム酸化物	0.01 %
	マグネシウム酸化物	0.01 %
	アルミニウム酸化物	0.5 %
	チタン酸化物	0.01 %
	鉄酸化物	0.01 %
	リン酸化物	0.01 %
	塩素	0.01 %
	硫黄	0.1 %
	炭素	0.01 %
	硫酸イオン	0.1 %
	炭酸イオン	0.5 %