

# 足立清掃工場

## 平成24年度環境測定結果

---

1 排ガス測定結果	1
(1) 煙突排ガス	1
(2) 煙道排ガス	2
2 排水測定結果	3
3 焼却灰等分析結果	5
(1) 主灰(含有・性状試験)	5
(2) 飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)	6
(3) 溶融飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)	7
(4) スラグ(含有・溶出試験)	8
(5) 汚水処理汚泥(含有試験)	9
4 周辺大気環境調査結果	10
(1) 周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)	10
(2) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果	11
5 試料採取日一覧	12
(参考)測定項目及び測定箇所	13
(参考)定量下限値一覧	14

---

平成25年6月  
東京二十三区清掃一部事務組合

# 1 排ガス測定結果

測定結果の概要：排ガスの測定結果は、すべて法基準値及び協定値を下まわった。

## (1) 煙突排ガス

調査機関：排ガス(26項目)  
 ダイオキシン類  
 (株)環境技術研究所  
 ヨーロフィン日本環境㈱

測定項目	単位	基準値			測定値		全工場 測定値 平成24年度
		法律	都条例	協定値	1号炉	2号炉	
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.04	0.01	不検出	不検出	不検出～0.001
硫黄酸化物	ppm	54	54	10	不検出	不検出	不検出～3
窒素酸化物	ppm	250	83	50	25～37	36～42	23～56
塩化水素	ppm	430		10	不検出	不検出	不検出～11
一酸化炭素	ppm				2～4	2～4	不検出～89
ばいじん中の鉛	mg/m <sup>3</sup> N		10		不検出	不検出	不検出
ばいじん中のカドミウム	mg/m <sup>3</sup> N		1		不検出	不検出	不検出
ばいじん中の亜鉛	mg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出～0.005
ばいじん中のマンガン	mg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出～0.010
ばいじん中の総水銀	mg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出
二酸化窒素	ppm				2.8	4.4	0.6～4.4
アンモニア	ppm				不検出～0.1	不検出	不検出～14
アルデヒド	ppm				0.59	0.76	0.08～0.84
シアン	ppm				不検出	不検出	不検出
全炭化水素	ppm				6.2	4.6	0.8～6.2
塩化ビニルモノマー	ppm				不検出	不検出	不検出
フタル酸エステル	mg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出
PCB	mg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/m <sup>3</sup> N			0.05	不検出	不検出	不検出～0.006
有機水銀	mg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出
ふつ素	ppm		10		不検出	不検出	不検出
ベンゾ(a)ピレン	μg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出
臭気濃度		120,000			540	530	240～2,900
塩素	ppm		9.5		不検出	不検出	不検出
ばいじん中のクロム	mg/m <sup>3</sup> N		0.25		不検出	不検出	不検出
ばいじん中の砒素	mg/m <sup>3</sup> N				不検出	不検出	不検出
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1			0.0000019 ～0.000025	0.00000093 ～0.000032	0.00000069 ～0.00042

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア及び総水銀は酸素濃度12%換算値である。

注3 硫黄酸化物の基準値(法律、都条例)は、日総量排出基準値を濃度換算して求めた。窒素酸化物基準値(都条例)は、総量排出基準値を濃度換算して求めた。

注4 ふつ素及び塩素の基準値(都条例)は、排出基準値を濃度換算して求めた。

注5 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、臭気濃度及びダイオキシン類の基準値は、工場ごとに異なる。

## (2) 煙道排ガス

調査機関：(株)環境技術研究所

測定項目	単位	測 定 値		全工場 測定値
		1号炉	2号炉	
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	1.6～5.6	1.8～7.0	0.90～12
硫黄酸化物	ppm	7～21	7～19	不検出～48
窒素酸化物	ppm	89～120	98～140	44～340
塩化水素	ppm	160～270	120～260	47～400

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素は酸素濃度12%換算値である。

注3 ばいじん、硫黄酸化物及び塩化水素は、減温塔入口で、窒素酸化物は、脱硝設備入口で測定した結果である。

## 2 排水測定結果(1/2)

測定結果の概要：排水の測定結果は、すべて法基準値内であった。

調査機関：排水(53項目) ユーロフィン日本環境(株)  
ダイオキシン類 テルム

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
				平成24年度
温度	℃	45	<b>15.8～32.7</b>	12.1～39.1
水素イオン濃度(pH)		5～9	<b>7.4～7.8</b>	6.6～8.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600	<b>2～14</b>	不検出～140
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	<b>6～19</b>	不検出～68
浮遊物質量(SS)	mg/L	600	<b>不検出～1</b>	不検出～27
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	30	<b>不検出～2</b>	不検出～2
フェノール類	mg/L	5	<b>不検出</b>	不検出～0.17
銅	mg/L	3	<b>不検出～0.02</b>	不検出～0.12
亜鉛	mg/L	2	<b>不検出～0.01</b>	不検出～0.98
鉄(溶解性)	mg/L	10	<b>不検出</b>	不検出～1.4
マンガン(溶解性)	mg/L	10	<b>不検出</b>	不検出～0.9
総クロム	mg/L	2	<b>不検出</b>	不検出～0.12
窒素	mg/L	120	<b>7.65～18.4</b>	3.22～26.7(161)
アンモニア性窒素	mg/L	-	<b>1.17～3.09</b>	不検出～142
有機体窒素	mg/L	-	<b>0.22～1.89</b>	不検出～16.5
硝酸性窒素	mg/L	-	<b>2.21～6.73</b>	不検出～13.6
亜硝酸性窒素	mg/L	-	<b>0.30～9.76</b>	不検出～9.76
燐	mg/L	16	<b>不検出～0.20</b>	不検出～0.48
沃素消費量	mg/L	220	<b>3～20</b>	不検出～52
カドミウム	mg/L	0.1	<b>不検出</b>	不検出～0.01
シアン	mg/L	1	<b>不検出</b>	不検出～0.11
有機燐	mg/L	1	<b>不検出</b>	不検出
鉛	mg/L	0.1	<b>不検出</b>	不検出～0.02(0.18)
六価クロム	mg/L	0.5	<b>不検出</b>	不検出～0.09
砒素	mg/L	0.1	<b>不検出</b>	不検出
総水銀	mg/L	0.005	<b>不検出</b>	不検出
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	<b>不検出</b>	不検出

## 2 排水測定結果(2/2)

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
				平成24年度
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.2	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/L	0.02	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	不検出	不検出
ベンゼン	mg/L	0.1	不検出	不検出
1,4-ジオキサン*	mg/L	0.5	不検出	不検出～0.05
シマジン	mg/L	0.03	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/L	0.2	不検出	不検出
チウラム	mg/L	0.06	不検出	不検出
セレン	mg/L	0.1	不検出	不検出
ふつ素	mg/L	8	0.08～0.72	不検出～9.0
ほう素	mg/L	10	0.25～0.82	0.09～13
ナトリウム	mg/L	－	1,300～2,800	370～5,600
カリウム	mg/L	－	79～610	4.2～780
カルシウム	mg/L	－	4.0～17	4.0～520
マグネシウム	mg/L	－	0.21～3.2	0.07～13
塩化物イオン	mg/L	－	2,000～4,500	570～9,700
硫酸イオン	mg/L	－	360～1,200	65～3,300
シリカ	mg/L	－	不検出～2	不検出～19
全蒸発残留物	mg/L	－	3,700～8,400	1,100～17,000
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	0.094	0.00014～0.69

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 基準値は、下水道法及び東京都下水道条例による下水排除基準を示す。

注3 ふつ素及びほう素の基準値は、工場ごとに異なる。

注4 ( )内の値は、汚水処理の負荷が一時的に高くなつたことにより基準値を超えた測定結果であることから、通常の出現範囲から除外した。

\* 下水道法施行令及び東京都下水道条例の改正に伴い、平成24年8月1日から下水排除基準に追加された。

### 3 焼却灰等分析結果

測定結果の概要：焼却灰等の測定結果は、すべて法基準値及び判定基準値を下まわった。

#### (1) 主灰(含有・性状試験)

調査機関：含有・性状等  
ダイオキシン類

富士産業(株)  
テルム

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
				平成24年度
水分	%	—	不検出	不検出～0.9 <sup>※2</sup>
熱しやすく減量	%	10 <sup>※1</sup>	不検出～0.8	不検出～2.1 <sup>※2</sup>
かさ比重		—	0.83～1.0	0.71～1.3 <sup>※2</sup>
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 <sup>※3</sup>	0.00083	0.00000057～0.012
含有試験	総水銀	mg/kg	—	不検出
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出
	鉛	mg/kg	—	140～330
	カドミウム	mg/kg	—	不検出～3.2
	総クロム	mg/kg	—	430～750
	有機燐	mg/kg	—	不検出
	砒素	mg/kg	—	1.3～2.3
	シアン	mg/kg	—	不検出
	PCB	mg/kg	—	不検出
	銅	mg/kg	—	1,000～3,500
	亜鉛	mg/kg	—	2,300～2,900
	ふつ素	mg/kg	—	120～210
	セレン	mg/kg	—	不検出
性状試験	ほう素酸化物(B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	%	—	0.02～0.03
	珪素酸化物(SiO <sub>2</sub> )	%	—	20～28
	ナトリウム酸化物(Na <sub>2</sub> O)	%	—	2.3～2.8
	カリウム酸化物(K <sub>2</sub> O)	%	—	0.71～0.95
	カルシウム酸化物(CaO)	%	—	28～33
	マグネシウム酸化物(MgO)	%	—	2.5～3.2
	アルミニウム酸化物(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	%	—	12～17
	チタン酸化物(TiO <sub>2</sub> )	%	—	1.7～2.3
	鉄酸化物(Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	%	—	4.3～12
	燐酸化物(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	%	—	2.2～3.0
	塩素(Cl)	%	—	0.48～2.1
	硫黄(S)	%	—	不検出～1.4
	炭素(C)	%	—	0.68～0.94
	硫酸イオン(SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	%	—	0.2～3.8
	炭酸イオン(CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	%	—	3.1～4.6

注 不検出とは、定量下限値未満を示す。

※1 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める維持管理の基準及び東京都の処分場における廃棄物の受入基準である。

※2 灰冷却水槽による冷却処理を行っていない主灰(乾灰)の測定結果のみを対象とした。

※3 ダイオキシン類の基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法による。

(2) 飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)

調査機関：含有・溶出等  
ダイオキシン類

富士産業㈱  
㈱テルム

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
				平成24年度
水分	%	—	17.9～22.7	6.0～40.3
かさ比重		—	1.2～1.3	0.92～1.9
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 <sup>※</sup>	0.40	0.21～7.8
含有試験				
総水銀	mg/kg	—	3.4～5.3	2.2～22
アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
鉛	mg/kg	—	540～940	300～4,100
カドミウム	mg/kg	—	29～34	15～130
総クロム	mg/kg	—	380～610	67～1,700
有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
砒素	mg/kg	—	4.8～11	3.9～31
シアン	mg/kg	—	不検出	不検出
PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
銅	mg/kg	—	390～500	340～29,000
亜鉛	mg/kg	—	3,400～4,400	3,400～20,000
ふつ素	mg/kg	—	350～740	270～1,200
セレン	mg/kg	—	0.9～1.3	0.2～2.8
溶出試験				
総水銀	mg/L	0.005以下	不検出～0.0006	不検出～0.0008
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.3以下	不検出～0.02	不検出～0.23
カドミウム	mg/L	0.3以下	不検出	不検出～0.01
六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出～0.05
有機燐	mg/L	1以下	不検出	不検出
砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
シアン	mg/L	1以下	不検出	不検出
PCB	mg/L	0.003以下	不検出	不検出
銅	mg/L	—	不検出	不検出～0.1
亜鉛	mg/L	—	不検出～0.7	不検出～12
ふつ素	mg/L	—	1.9～3.7	0.9～7.0
ほう素	mg/L	—	0.03～0.38	不検出～3.1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
セレン	mg/L	0.3以下	0.003～0.008	0.001～0.067
水素イオン濃度(pH)	—	—	12.1～12.5	9.1～12.6

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 溶出試験の基準値は、埋立処分に係る判定基準である「産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。

※ ダイオキシン類の基準値はダイオキシン類対策特別措置法による。

(3) 溶融飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)

調査機関：含有・溶出等  
ダイオキシン類

富士産業㈱  
㈱テルム

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
				平成24年度
水分	%	—	40.3	16.2～40.3
かさ比重		—	1.1	1.1～1.8
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3*	0.017	0.011～0.48
含有試験	総水銀	mg/kg	—	0.75
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出
	鉛	mg/kg	—	4,500
	カドミウム	mg/kg	—	82
	総クロム	mg/kg	—	700
	有機燐	mg/kg	—	不検出
	砒素	mg/kg	—	58
	シアン	mg/kg	—	不検出
	PCB	mg/kg	—	不検出
	銅	mg/kg	—	3,900
	亜鉛	mg/kg	—	17,000
	ふつ素	mg/kg	—	970
	セレン	mg/kg	—	1.6
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	不検出
	カドミウム	mg/L	0.3以下	不検出
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出
	有機燐	mg/L	1以下	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出
	シアン	mg/L	1以下	不検出
	PCB	mg/L	0.003以下	不検出
	銅	mg/L	—	不検出
	亜鉛	mg/L	—	3.6
	ふつ素	mg/L	—	2.7
	ほう素	mg/L	—	0.41
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出
	トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	不検出
	セレン	mg/L	0.3以下	0.009
	水素イオン濃度(pH)	—	—	12.7
				11.6～12.9

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 溶出試験の基準値は、埋立処分に係る判定基準である「産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。

注3 ( )内の値は、溶融飛灰の一時的な性状変化に対して処理薬剤の供給量が不足したことにより基準値を超えた測定結果であることから、通常の出現範囲から除外した。

\* ダイオキシン類の基準値はダイオキシン類対策特別措置法による。

(4) スラグ(含有・溶出試験)

調査機関：含有・溶出等  
ダイオキシン類

富士産業㈱  
㈱テルム

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
				平成24年度
水分	%	—	5.0	3.0～7.6
かさ比重		—	1.7	1.5～2.5
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3*	0	0
含有試験	総水銀	mg/kg	—	不検出
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出
	鉛	mg/kg	—	66
	カドミウム	mg/kg	—	不検出
	総クロム	mg/kg	—	940
	有機燐	mg/kg	—	不検出
	砒素	mg/kg	—	1.5
	シアン	mg/kg	—	不検出
	PCB	mg/kg	—	不検出
	銅	mg/kg	—	910
	亜鉛	mg/kg	—	2,500
	ふつ素	mg/kg	—	170
	セレン	mg/kg	—	不検出
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	不検出
	カドミウム	mg/L	0.3以下	不検出
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出
	有機燐	mg/L	1以下	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出
	シアン	mg/L	1以下	不検出
	PCB	mg/L	0.003以下	不検出
	銅	mg/L	—	不検出
	亜鉛	mg/L	—	不検出
	ふつ素	mg/L	—	1.1
	ほう素	mg/L	—	0.02
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出
	トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	不検出
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出
	水素イオン濃度(pH)	—	—	10.6
				8.9～11.0

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 溶出試験の基準値は、埋立処分に係る判定基準である「産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。

\* ダイオキシン類の基準値はダイオキシン類対策特別措置法による。

(5) 汚水処理汚泥(含有試験)

調査機関：含有等  
ダイオキシン類 富士産業(株)  
富テルム

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
				平成24年度
水分	%	—	73.9～77.1	47.3～84.9
かさ比重		—	1.1	0.88～1.5
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3*	0.014	0.0000059～0.40
含有試験	総水銀	mg/kg	—	4.6～22
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出
	鉛	mg/kg	—	28～680
	カドミウム	mg/kg	—	不検出～24
	総クロム	mg/kg	—	34～820
	有機燐	mg/kg	—	不検出
	砒素	mg/kg	—	0.8～10
	シアン	mg/kg	—	不検出～0.6
	PCB	mg/kg	—	不検出
	銅	mg/kg	—	32～1,300
	亜鉛	mg/kg	—	1,200～3,100
	ふつ素	mg/kg	—	44～650
	セレン	mg/kg	—	不検出～0.6

注 不検出とは、定量下限値未満を示す。

\* ダイオキシン類の基準値はダイオキシン類対策特別措置法による。

## 4 周辺大気環境調査結果

測定結果の概要：周辺大気環境調査結果は、通常の大気中の出現範囲であった。

### (1) 周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)

調査機関：株伊藤公害調査研究所

測定日（稼働時）：平成24年 5月30日～ 6月 4日

（停止時）：平成24年11月12日～11月17日

調査項目	単位	区分	竹の塚中学校	桜花小学校	西伊興小学校	東伊興小学校	渕江小学校	草加市役所	谷塚中学校	新里小学校	平均値
浮遊粉じん	mg/m <sup>3</sup>	稼働時	0.039	0.040	0.036	0.030	0.029	0.033	0.036	0.032	0.034
		停止時	0.029	0.028	0.031	0.028	0.031	0.022	0.028	0.026	0.028
浮遊粉じん中の鉛	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	0.01	0.01	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	不検出
		停止時	不検出								
浮遊粉じん中のカドミウム	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	不検出								
		停止時	不検出								
硫黄酸化物	ppm	稼働時	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
		停止時	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
窒素酸化物	ppm	稼働時	0.021	0.017	0.024	0.022	0.024	0.028	0.022	0.019	0.022
		停止時	0.054	0.056	0.062	0.063	0.058	0.037	0.050	0.062	0.055
一酸化窒素	ppm	稼働時	0.008	0.005	0.008	0.008	0.009	0.013	0.007	0.004	0.008
		停止時	0.028	0.030	0.034	0.030	0.026	0.018	0.025	0.029	0.028
二酸化窒素	ppm	稼働時	0.013	0.012	0.016	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014
		停止時	0.026	0.027	0.028	0.033	0.032	0.019	0.025	0.033	0.028
塩化水素	ppm	稼働時	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002
		停止時	0.006	0.008	0.004	0.004	0.006	0.007	0.005	0.008	0.006
アンモニア	ppm	稼働時	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006
		停止時	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
アルデヒド	ppm	稼働時	不検出								
		停止時	不検出								
全炭化水素	ppm	稼働時	2.0	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0
		停止時	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6
水銀	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	0.0011	0.0014	0.0011	0.0008	0.0015	0.0011	0.0009	0.0007	0.0011
		停止時	0.0023	0.0021	0.0022	0.0024	0.0022	0.0019	0.0021	0.0025	0.0022
シアン	ppm	稼働時	不検出								
		停止時	不検出								
ポリ塩化ビフェニル	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	不検出								
		停止時	不検出								

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 測定値は季節、気象により変動する。

## (2) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果

- 1 調査年月日 平成24年5月30日(水)～6月6日(水)（稼働時7日間連続サンプリング）
- 2 調査場所 工場及び周辺4か所の計5か所
- 3 調査方法 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（環境省：平成20年3月）
- 4 調査機関 株式会社テルム
- 5 調査結果

ダイオキシン類の調査結果

単位:pg-TEQ/m<sup>3</sup>

調査場所		所在地	測定値
1	足立清掃工場	足立区西保木間4-7-1	0.042
2	足立区立桜花小学校	足立区花畠6-4-6	0.045
3	足立区立東伊興小学校	足立区東伊興1-4-15	0.018
4	足立区立渕江小学校	足立区西保木間1-10-3	0.036
5	草加市立谷塚中学校	草加市谷塚上町62	0.021

調査日の天気

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
曇後晴後曇	曇	晴後曇後晴一時雨	曇後雨後曇	晴時々曇	晴後曇	曇後雨

調査日の気象条件(7日間の平均値)

気温	湿度	雨量	主な風向	風速
20.6°C	67%	5.5mm	東南東	2.6m/s

注 雨量は7日間の合計値を示し、風向は最多出現を示す。

## 5 試料採取日一覧


	測定項目	試料採取日	
		1号炉	2号炉
排ガス	煙突排ガス・煙道排ガス ※ 煙突排ガス (基):測定項目のうち「ばいじん」から「ばいじん中のカドミウム」までの7項目に「アンモニア」、「総水銀」、「ふつ素」を加えた基本10項目 (全):基本項目にその他の項目を加えた全26項目 ※ 煙道排ガス すべての測定で実施	平成24年4月17日  平成24年6月4日、5日  平成24年8月30日  平成24年10月3日  平成24年12月28日  平成25年2月12日	(基) (全) (基) (基) (基) (基)
		平成24年4月17日	平成24年5月8日
		平成24年6月4日	平成24年6月6日
		平成24年8月31日	平成24年8月31日
		平成24年10月2日	平成24年10月2日
		平成24年12月27日	平成24年12月27日
ダイオキシン類	ダイオキシン類	平成25年2月13日	(基)
		平成24年6月6日	
		平成24年8月31日	
		平成24年10月2日	
		平成25年2月13日	

	測定項目	試料採取日	
排水	放流水 (基):測定項目のうち「pH」から「ほう素」の45項目及び「温度」 (全):上記45項目にその他の項目を加えた全53項目及び「温度」	平成24年4月5日  平成24年5月7日  平成24年6月4日  平成24年7月2日  平成24年8月1日  平成24年9月5日	(基) (基) (全) (基) (全) (基)
		平成24年10月2日  平成24年11月5日  平成24年12月3日  平成25年1月8日  平成25年2月8日  平成25年3月8日	(全) (基) (基) (全) (基) (基)
		平成24年6月4日	

	測定項目	試料採取日	
焼却灰等	主灰 水分・熱しやく減量 かさ比重等	平成24年4月17日  平成24年5月9日  平成24年6月4日  平成24年7月3日  平成24年8月9日  平成24年9月12日	平成24年10月2日  平成24年11月29日  平成24年12月14日  平成25年1月31日  平成25年2月27日  平成25年3月14日
		平成24年6月4日  平成24年8月9日	平成24年10月2日  平成25年1月31日
		平成24年6月4日	
飛灰処理汚泥	含有試験 溶出試験	平成24年6月4日  平成24年8月9日	平成24年10月2日  平成25年1月31日
		平成24年6月4日	
溶融飛灰 処理汚泥	含有試験 溶出試験	平成25年2月8日	
		平成25年2月8日	
スラグ	含有試験 ダイオキシン類	平成25年1月31日	
		平成25年2月5日	
汚水処理汚泥	含有試験	平成24年6月4日  平成24年8月9日	平成24年10月2日  平成25年1月31日
		平成24年6月4日	

測定項目及び測定箇所

参考

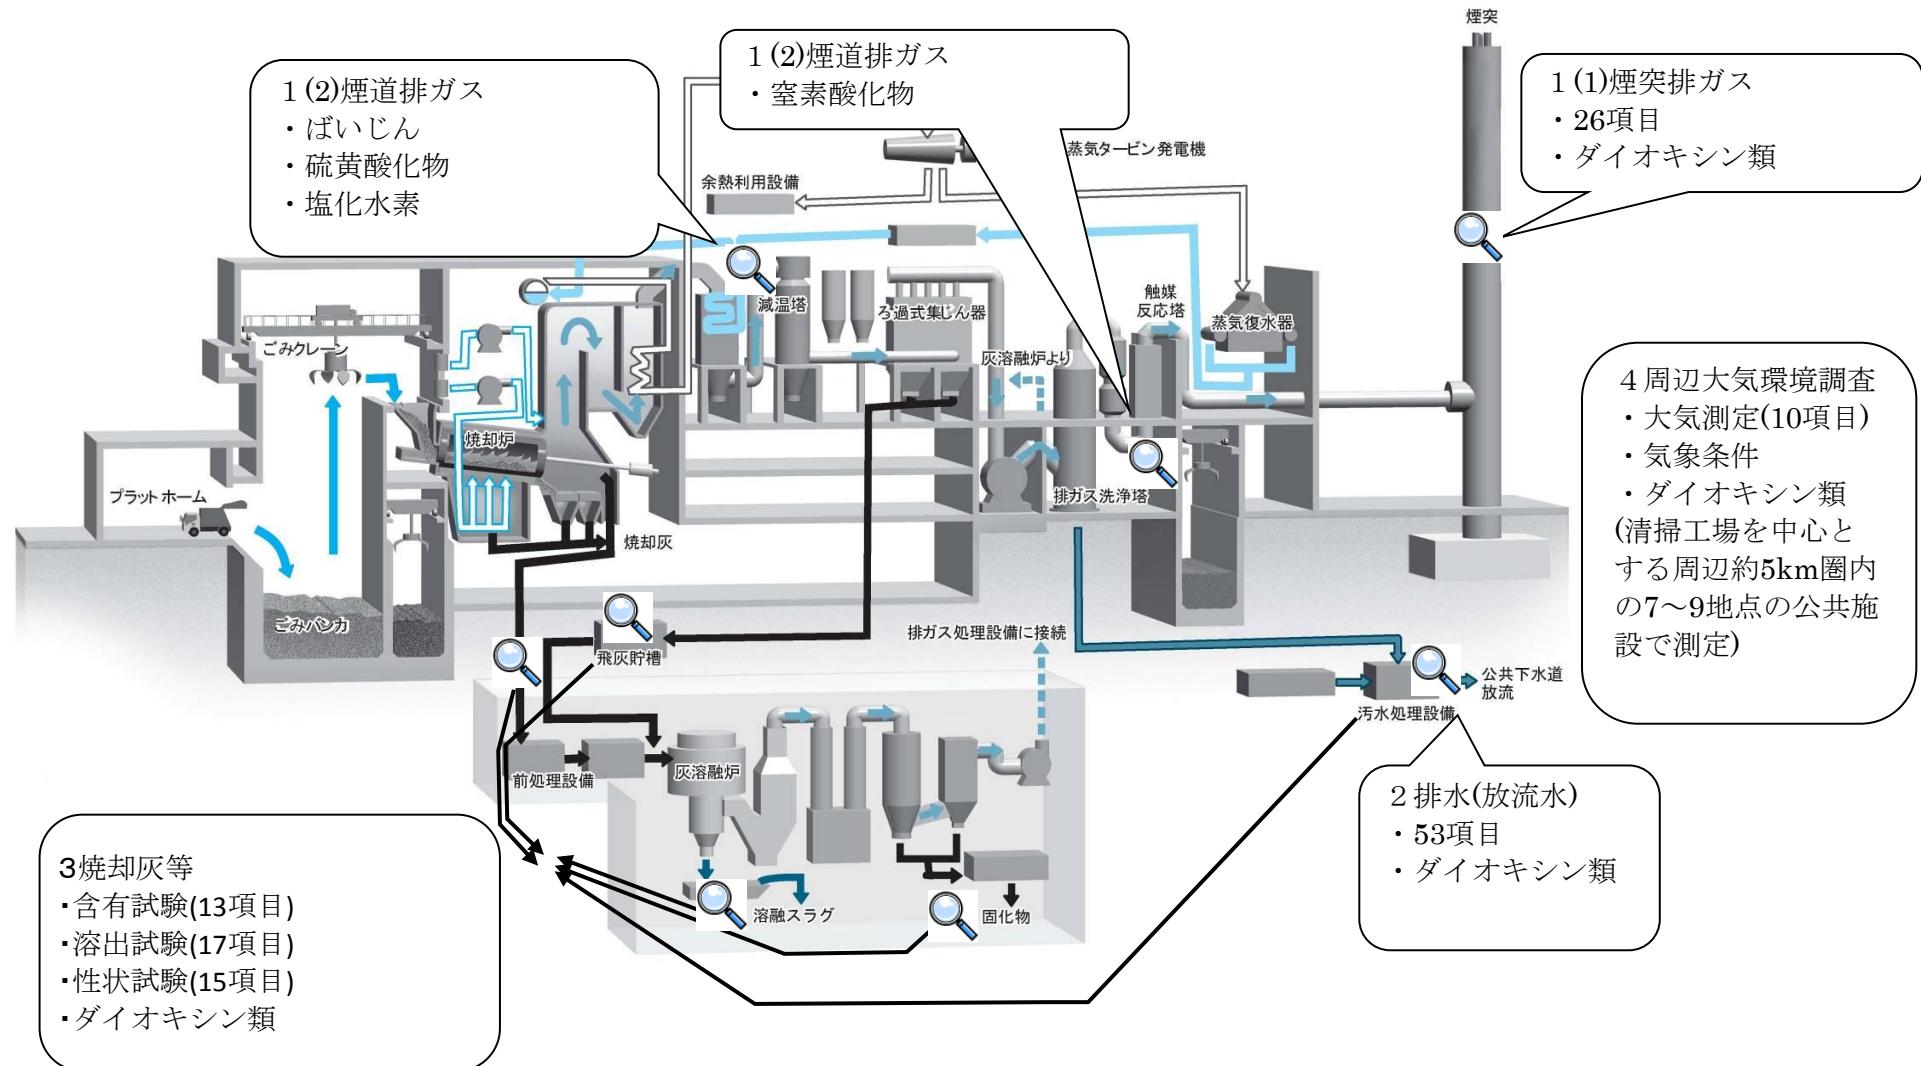

※この図は、一般的なフローであり、実際の工場とは異なる場合があります。

## (参考)定量下限値一覧

定量下限値とは、本報告で用いた分析法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

### 排ガス

ばいじん	0.001 g/m <sup>3</sup> N
硫黄酸化物	1 ppm
窒素酸化物	2 ppm
塩化水素	2 ppm
一酸化炭素	1 ppm
ばいじん中の鉛	0.005 mg/m <sup>3</sup> N
ばいじん中のカドミウム	0.0005 mg/m <sup>3</sup> N
ばいじん中の亜鉛	0.001 mg/m <sup>3</sup> N
ばいじん中のマンガン	0.002 mg/m <sup>3</sup> N
ばいじん中の総水銀	0.0001 mg/m <sup>3</sup> N
二酸化窒素	0.2 ppm
アンモニア	0.1 ppm
アルデヒド	0.05 ppm
シアン	0.05 ppm
全炭化水素	0.1 ppm
塩化ビニルモノマー	0.0005 ppm
フタル酸エステル	0.002 mg/m <sup>3</sup> N
PCB	0.0002 mg/m <sup>3</sup> N
総水銀	0.005 mg/m <sup>3</sup> N
有機水銀	0.002 mg/m <sup>3</sup> N
ふつ素	0.5 ppm
ベンゾ(a)ピレン	0.001 μg/m <sup>3</sup> N
臭気濃度	30
塩素	0.2 ppm
ばいじん中のクロム	0.01 mg/m <sup>3</sup> N
ばいじん中の砒素	0.005 mg/m <sup>3</sup> N

### 排水

生物化学的酸素要求量(BOD)	1 mg/L
化学的酸素要求量(COD)	1 mg/L
浮遊物質量(SS)	1 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	1 mg/L
フェノール類	0.05 mg/L
銅	0.01 mg/L
亜鉛	0.01 mg/L
鉄(溶解性)	0.1 mg/L
マンガン(溶解性)	0.1 mg/L
総クロム	0.04 mg/L
窒素	0.10 mg/L
アンモニア性窒素	0.10 mg/L
有機体窒素	0.10 mg/L
硝酸性窒素	0.04 mg/L
亜硝酸性窒素	0.01 mg/L
燐	0.05 mg/L
沃素消費量	1 mg/L
カドミウム	0.01 mg/L
シアン	0.02 mg/L
有機燐	0.1 mg/L
鉛	0.01 mg/L
六価クロム	0.04 mg/L
砒素	0.01 mg/L
総水銀	0.0005 mg/L
アルキル水銀	0.0005 mg/L
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.03 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	0.1 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L
1,3-ジクロロプロパン	0.002 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L
シマジン	0.003 mg/L
チオベンカルブ	0.02 mg/L
チウラム	0.006 mg/L
セレン	0.01 mg/L
ふつ素	0.05 mg/L
ほう素	0.01 mg/L
ナトリウム	0.5 mg/L
カリウム	0.5 mg/L
カルシウム	0.5 mg/L
マグネシウム	0.01 mg/L
塩化物イオン	1 mg/L
硫酸イオン	1 mg/L
シリカ	1 mg/L
全蒸発残留物	10 mg/L

### 焼却灰等

熱しやく減量	0.1%
水分	0.1%
かさ比重	0.01
総水銀	0.0005 mg/L
アルキル水銀	0.0005 mg/L
鉛	0.01 mg/L
カドミウム	0.01 mg/L
六価クロム	0.05 mg/L
有機燐	0.05 mg/L
砒素	0.01 mg/L
シアン	0.05 mg/L
PCB	0.0005 mg/L
銅	0.1 mg/L
亜鉛	0.1 mg/L
ふつ素	0.5 mg/L
ほう素	0.01 mg/L
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L
トリクロロエチレン	0.001 mg/L
セレン	0.001 mg/L
総水銀	0.005 mg/kg
アルキル水銀	0.005 mg/kg
鉛	3.0 mg/kg
カドミウム	0.3 mg/kg
総クロム	20 mg/kg
有機燐	0.5 mg/kg
砒素	0.5 mg/kg
シアン	0.5 mg/kg
PCB	0.005 mg/kg
銅	3.0 mg/kg
亜鉛	0.5 mg/kg
ふつ素	5.0 mg/kg
セレン	0.5 mg/kg
ほう素酸化物	0.01%
珪素酸化物	0.1%
ナトリウム酸化物	0.01%
カリウム酸化物	0.01%
カルシウム酸化物	0.01%
マグネシウム酸化物	0.01%
アルミニウム酸化物	0.5%
チタン酸化物	0.01%
鉄酸化物	0.01%
燐酸化物	0.01%
塩素	0.01%
硫黄	0.1%
炭素	0.01%
硫酸イオン	0.1%
炭酸イオン	0.5%

### 周辺大気環境

浮遊粉じん	0.001 mg/m <sup>3</sup>
浮遊粉じん中の鉛	0.01 μg/m <sup>3</sup>
浮遊粉じん中のカドミウム	0.001 μg/m <sup>3</sup>
硫黄酸化物	0.001 ppm
一酸化窒素	0.001 ppm
二酸化窒素	0.001 ppm
塩化水素	0.001 ppm
アンモニア	0.001 ppm
アルデヒド	0.001 ppm
全炭化水素	0.1 ppm
水銀	0.0001 μg/m <sup>3</sup>
シアン	0.004 ppm
ポリ塩素化ビフェニル	0.3 μg/m <sup>3</sup>