



## 電力需給逼迫に対する清掃工場の取組について

東日本大震災後、東京電力管内で電力需給が逼迫しています。  
当組合では電力消費量の大きい灰溶融施設の運転を停止するとともに、各施設で安定運転を継続することにより発電量の確保に努め、電力供給(送電)の増量を図っています。

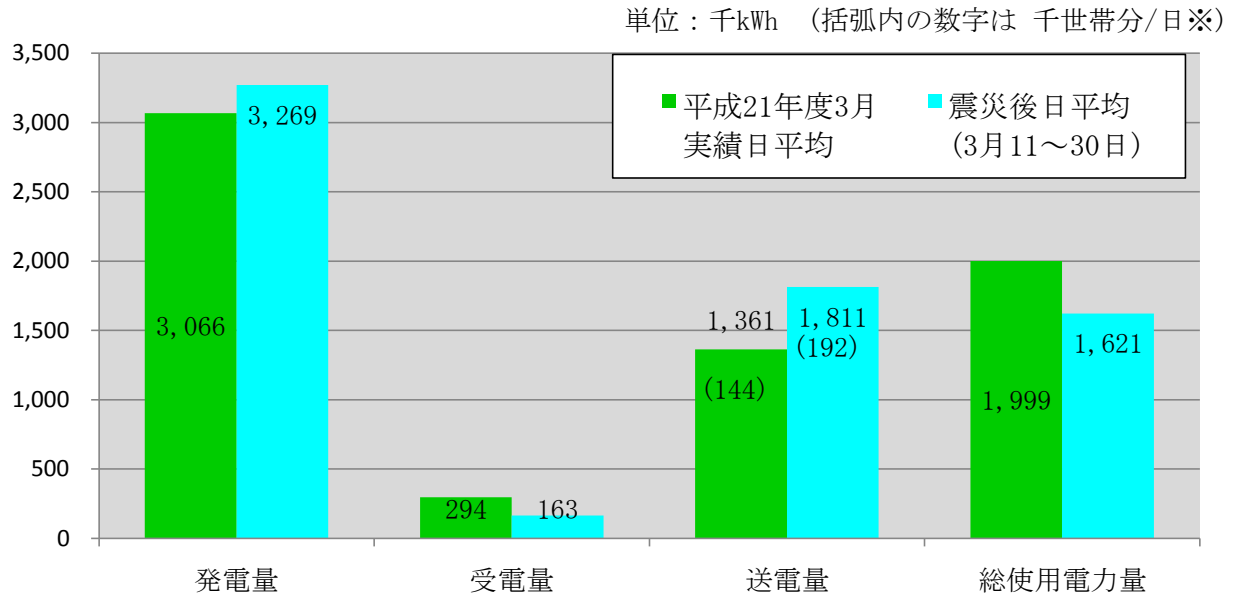

※ 1世帯の月平均消費電力量283.6kWh (出典：電気事業連合会)

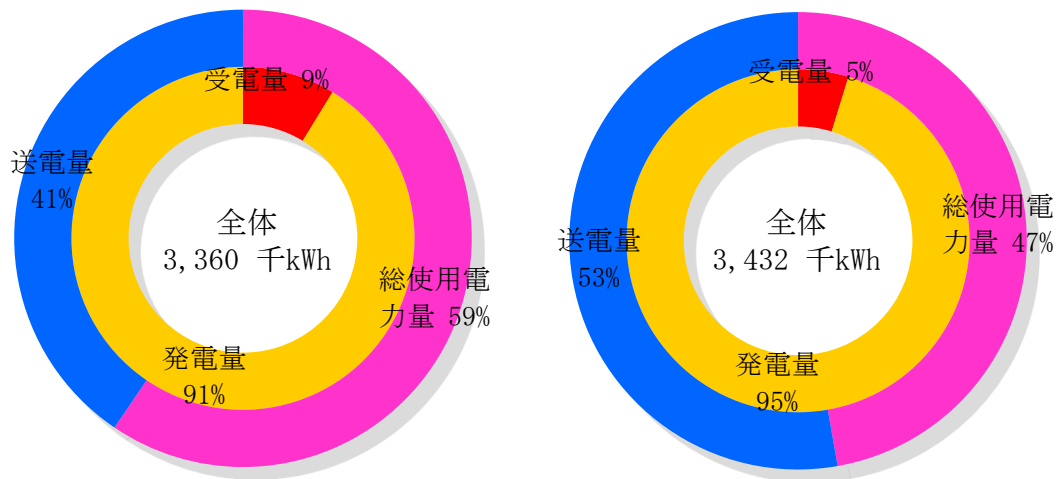

平成21年度3月実績 日平均

震災後日平均 (3月11～30日)

グラフ 大震災の前後における電力量の比較

(問い合わせ先)  
施設管理部技術課  
6 2 3 8 - 0 7 4 5